



HZDW DB

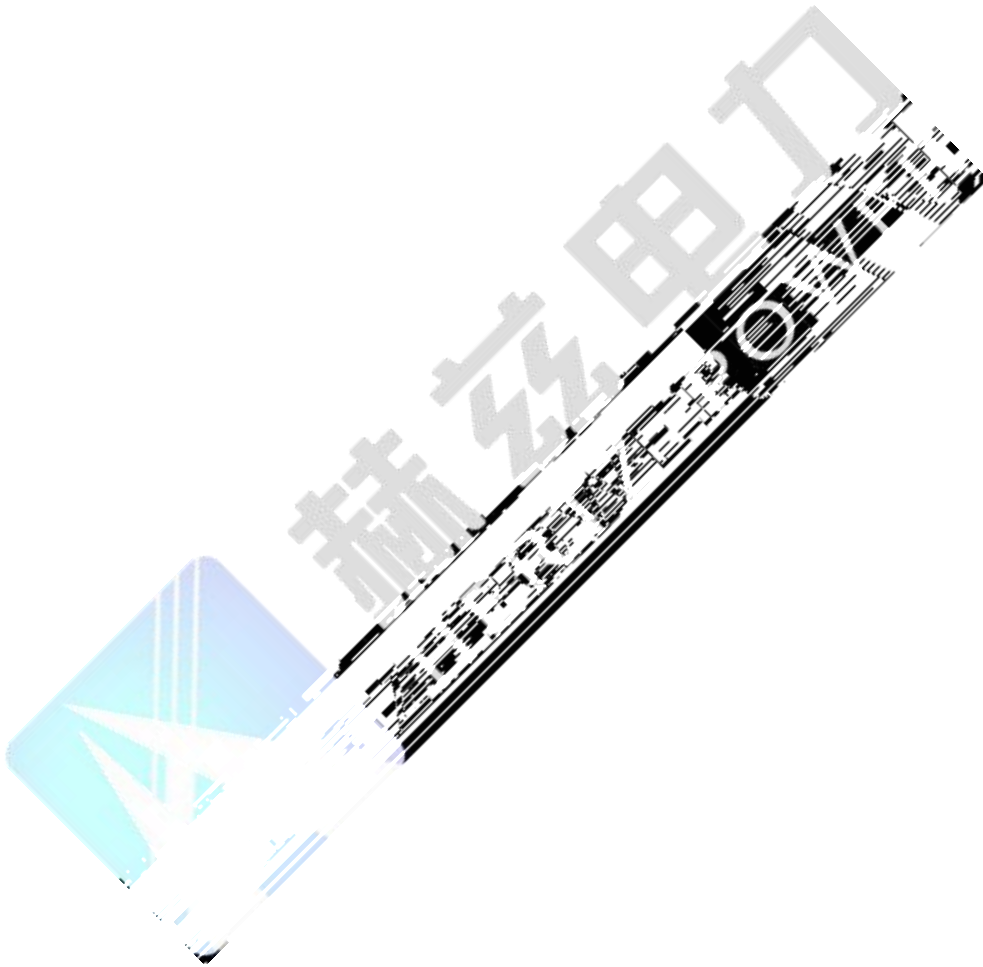

30A

HZDW DB

HZDW DB

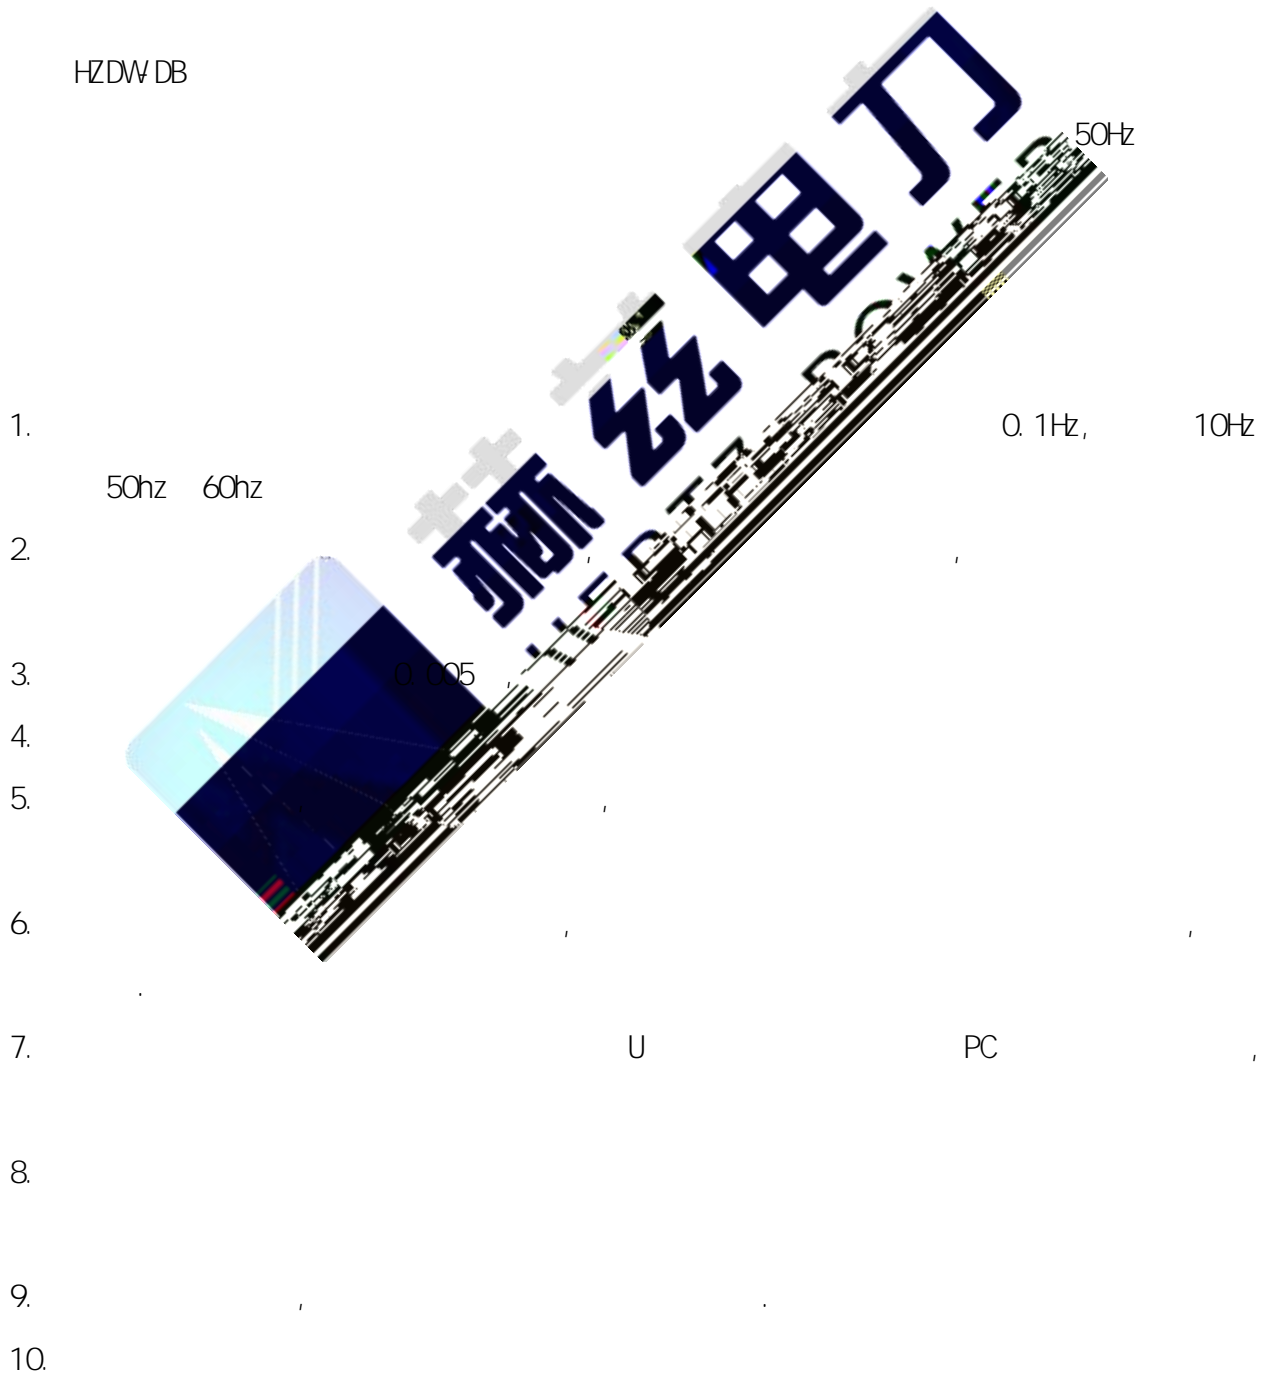

11.

12.


13.

30A m²

ê

ê



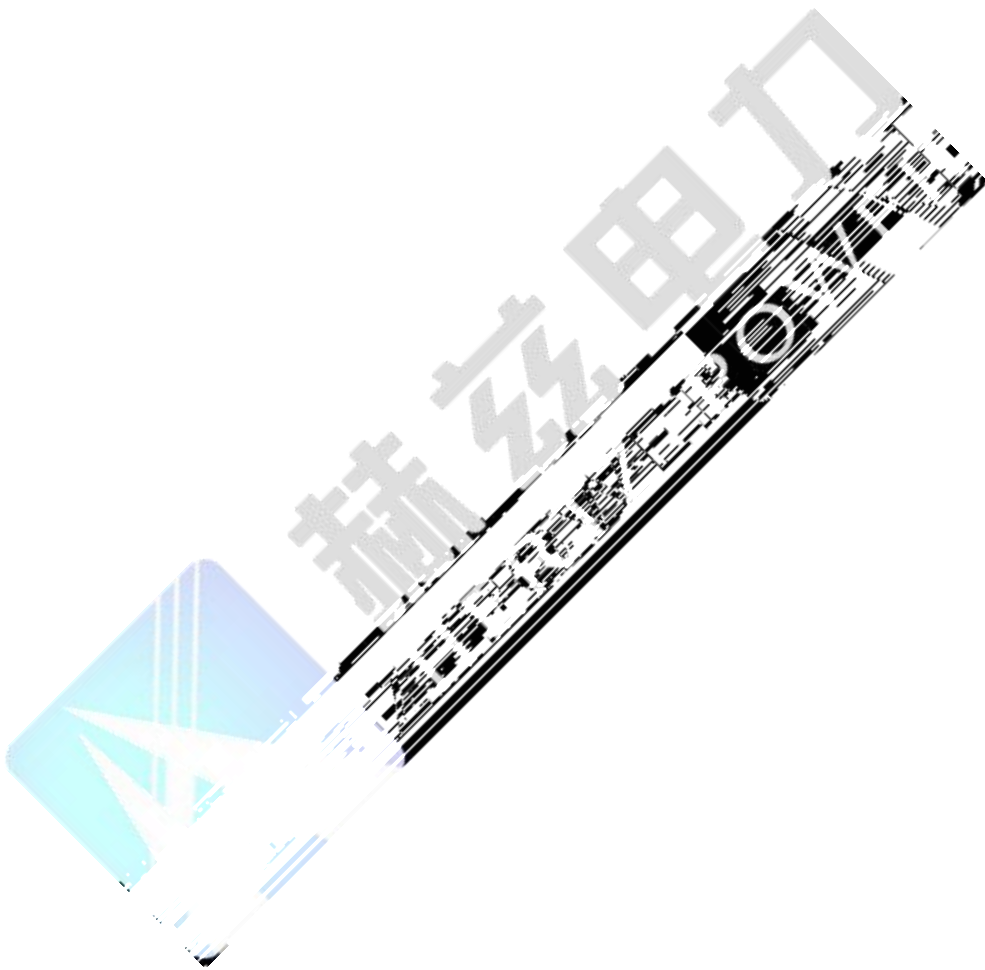





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**达到满意，超过期望**

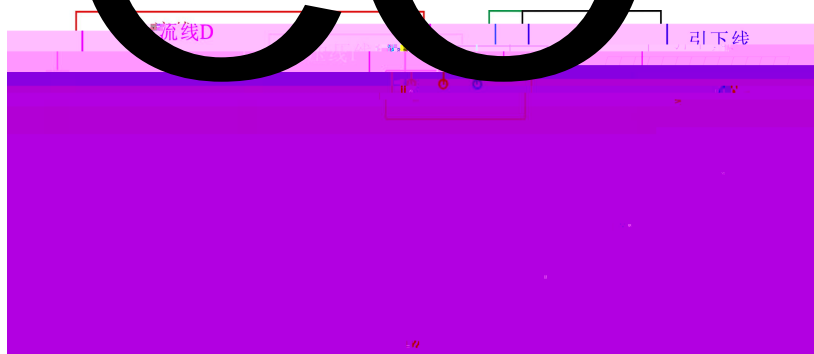

3

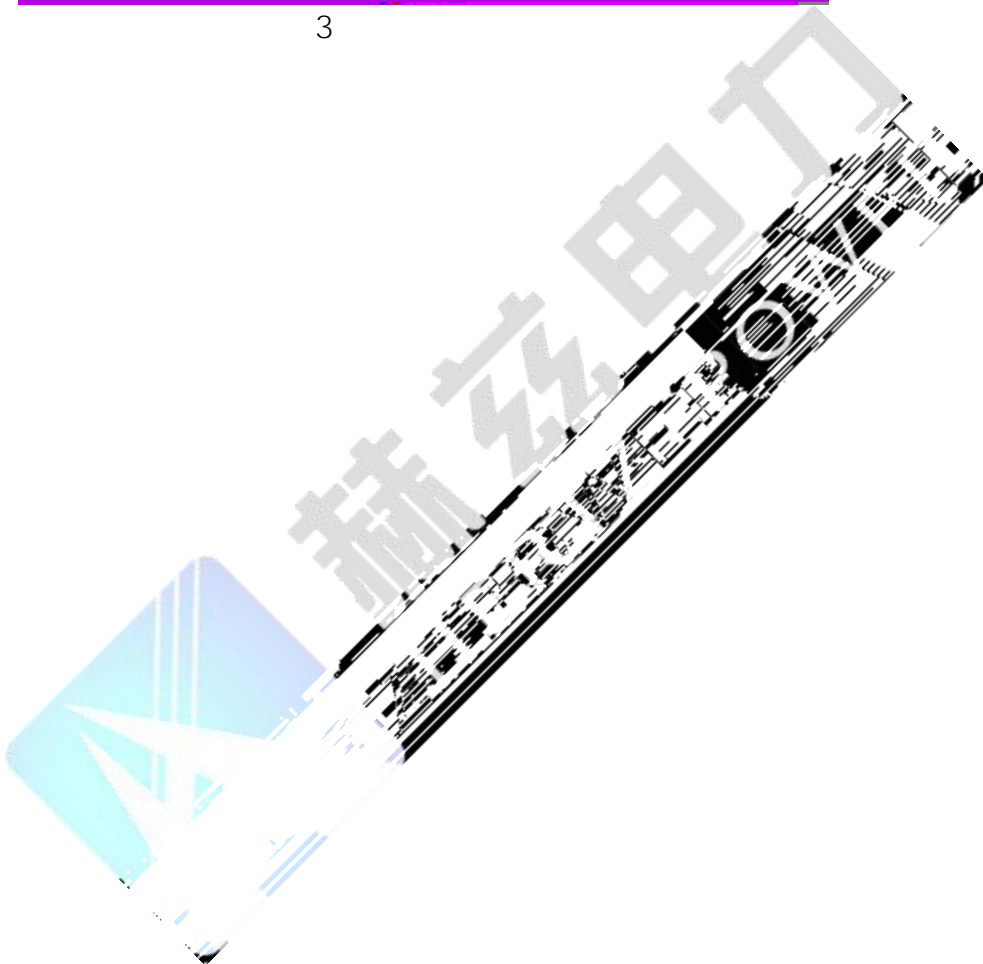

RR

4

5

AC 220V/50Hz


6

7

8

7.2

1.

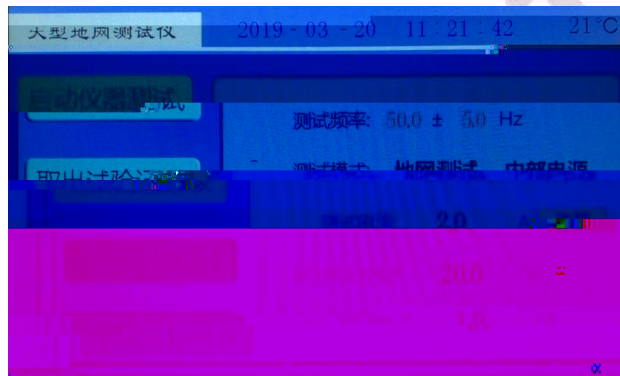

5

2

1)

50.0 ± 5.0 Hz

45-55 Hz

50 ± 5 Hz

60 ± 5 Hz


50 Hz

50.0 ± 0.0 Hz

40-70 Hz

2)


6

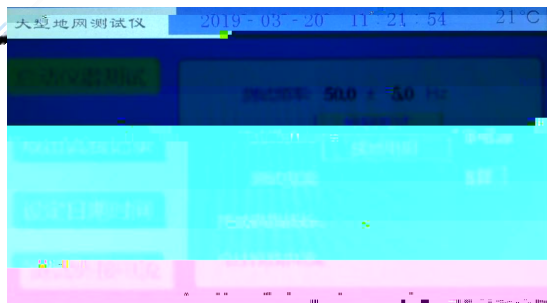

3)

6



7

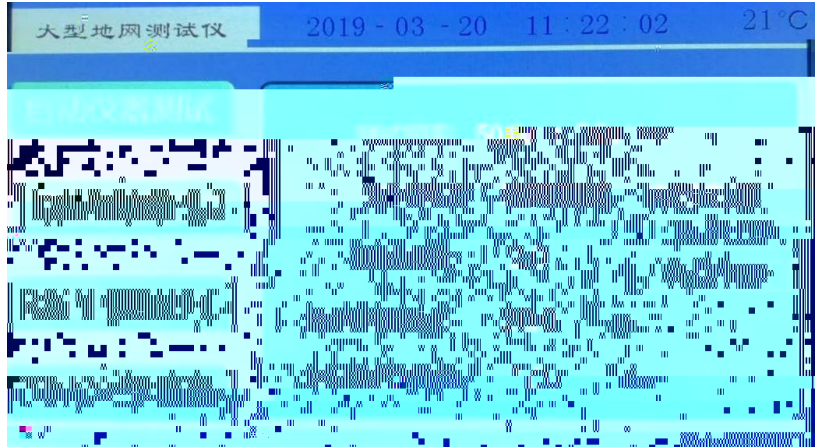

7

4) 2.0A

8

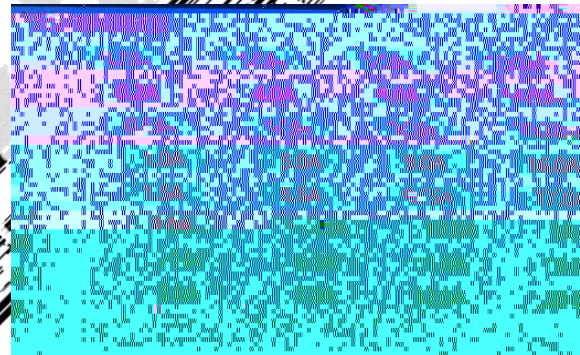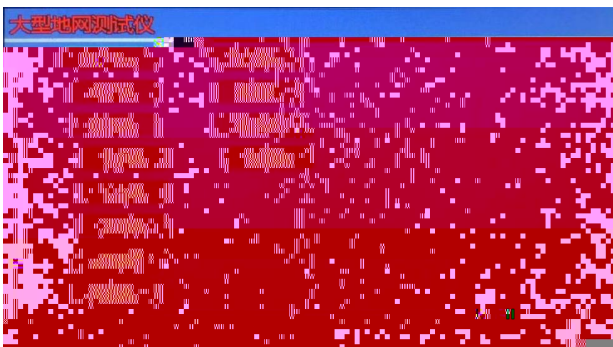

8

5A 20A

20

1kA


5)

6)

7)

(5)

9

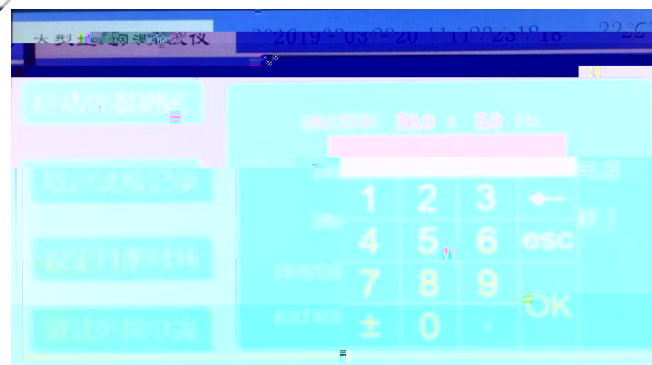

9



赫兹电力
WHEZI POWER

产品宗旨: 技术领先, 质量可靠, 简便易用


服务宗旨: 快速响应, 货到满, 超过期

OK


esc

7.3

(5)

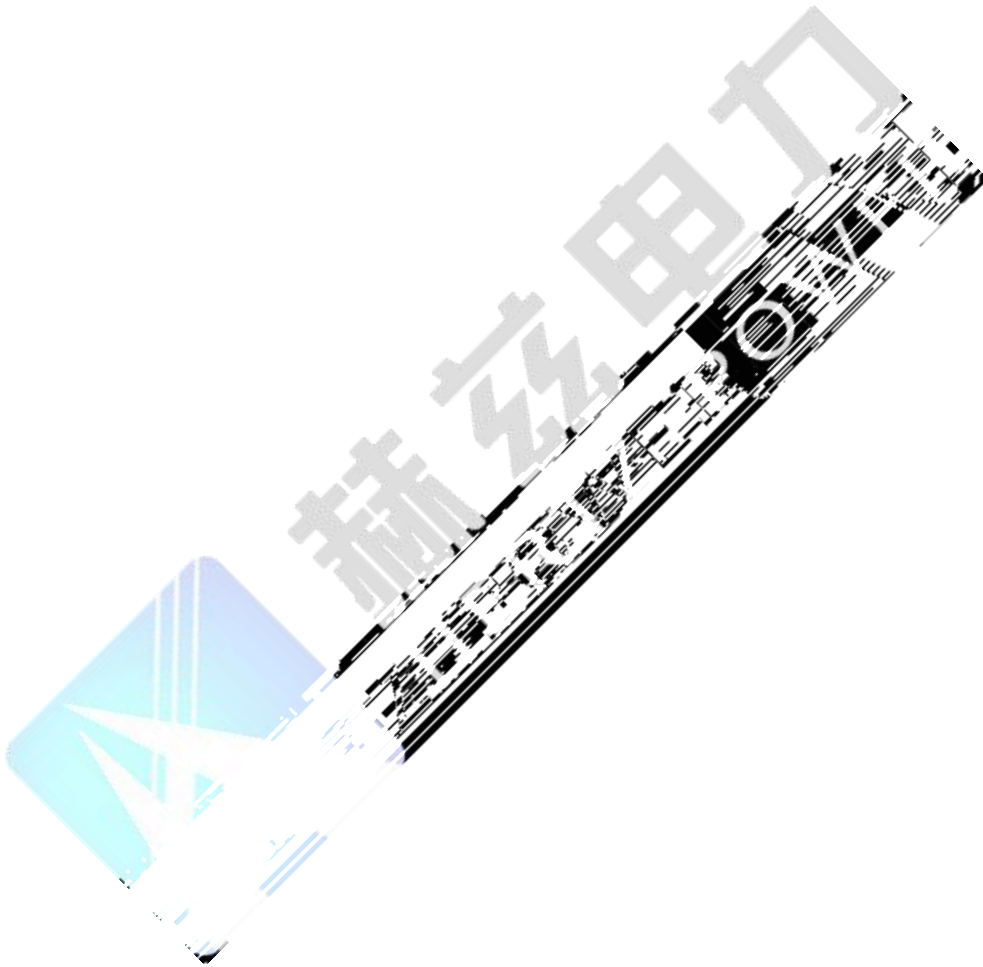


12

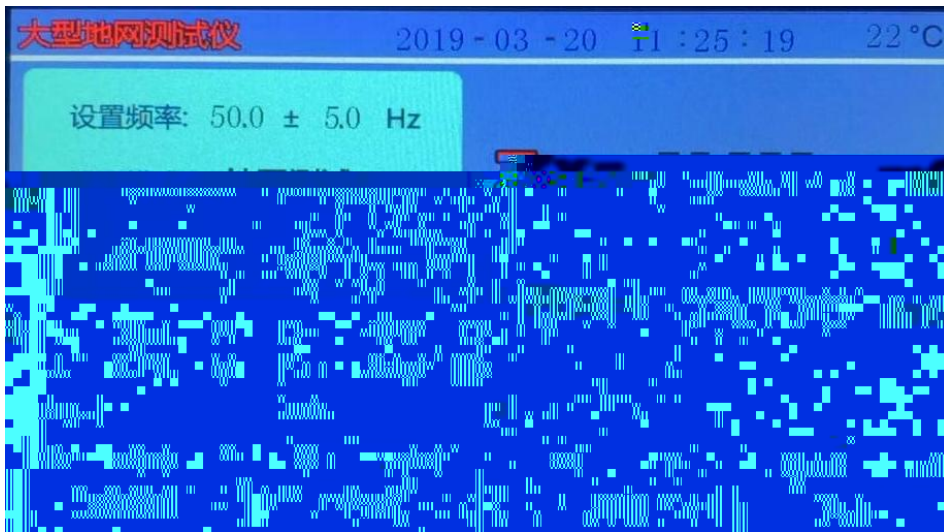

12

Zx = 75.777m :
Rx = 75.770m :
= 0.769

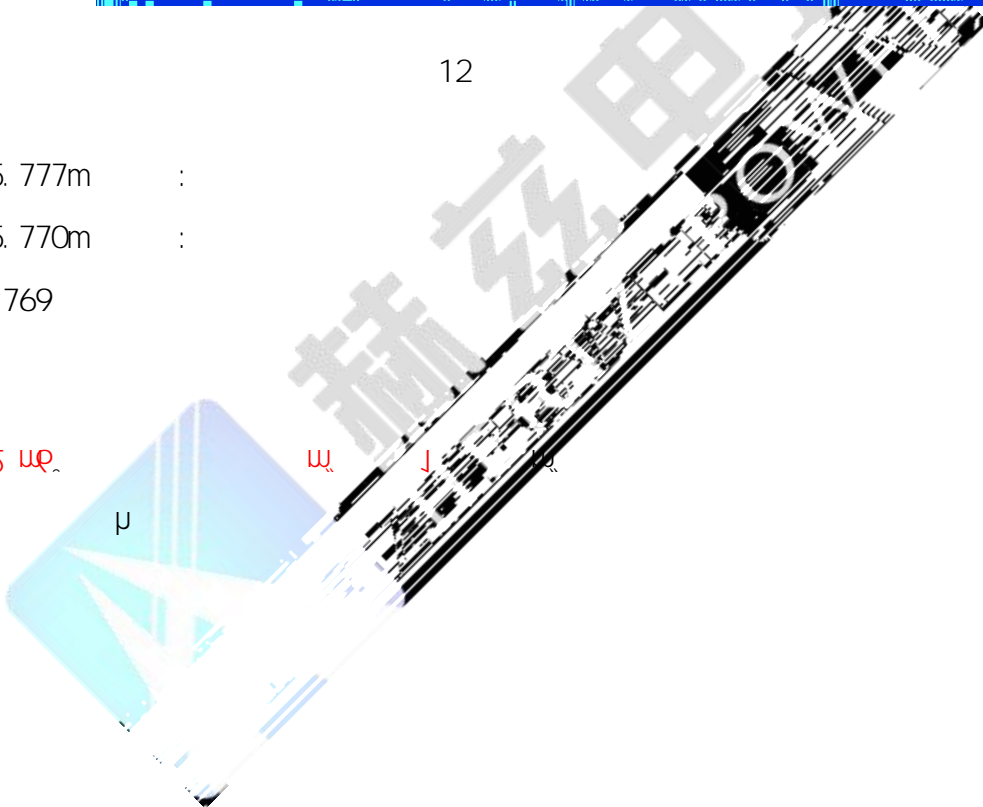


7.4

(5)

20

14

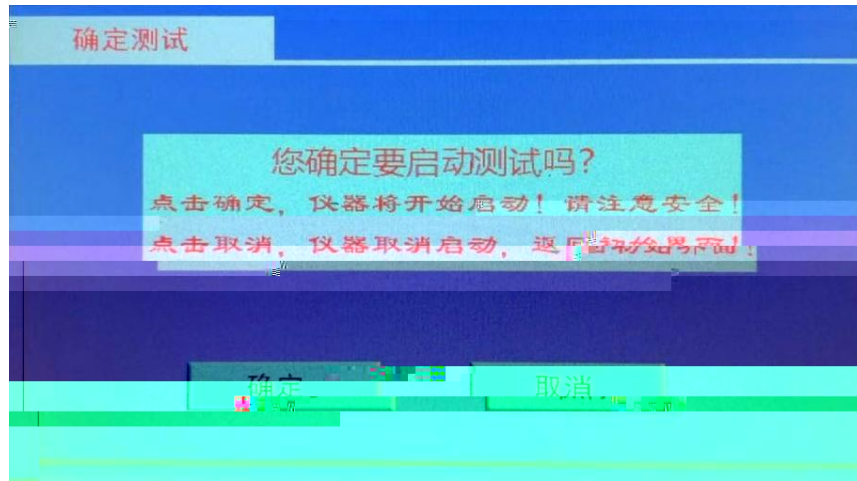

14

(15)

(5)



I =2.002A

U=0.153V

R=0.076

F=55.00Hz (F1)

F=45.00Hz (F2)

84%


84%

100%




15

16

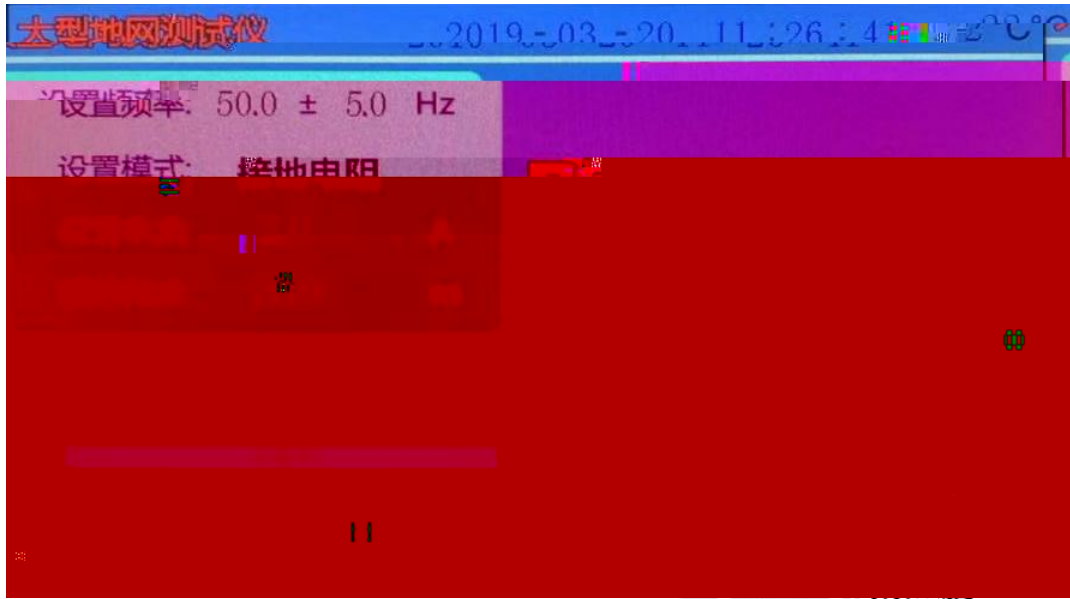


16

R = 76.138m Ω :
 =9.567 Ω . m :
 I =2.000A :
 U=0.152V :

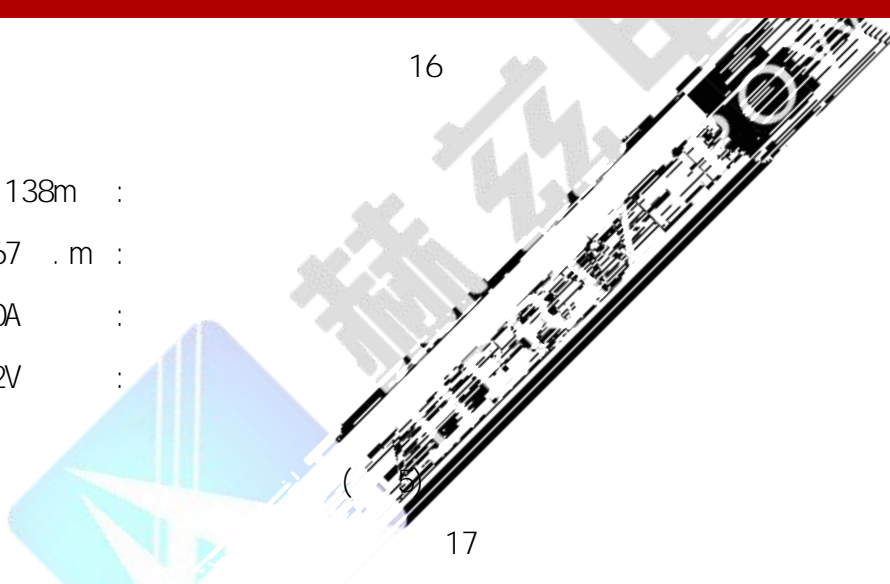

17

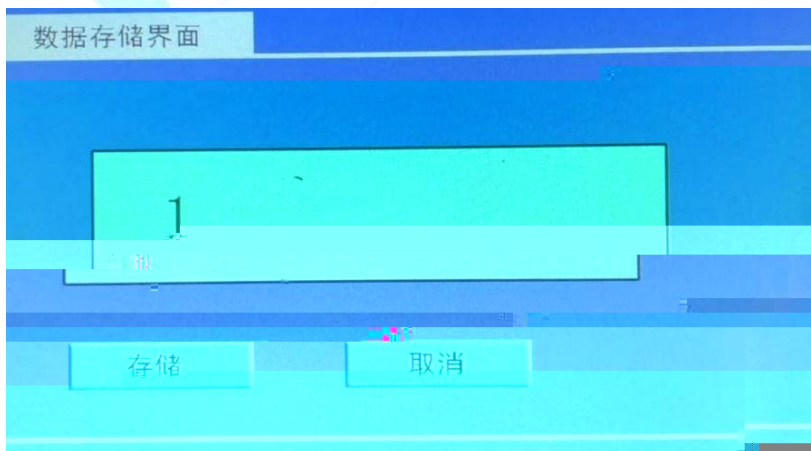

17

1.

2

3

7.5

1

2

3

0.0A

0.5m

4

0.01

5

C1


20

6

7

8

4

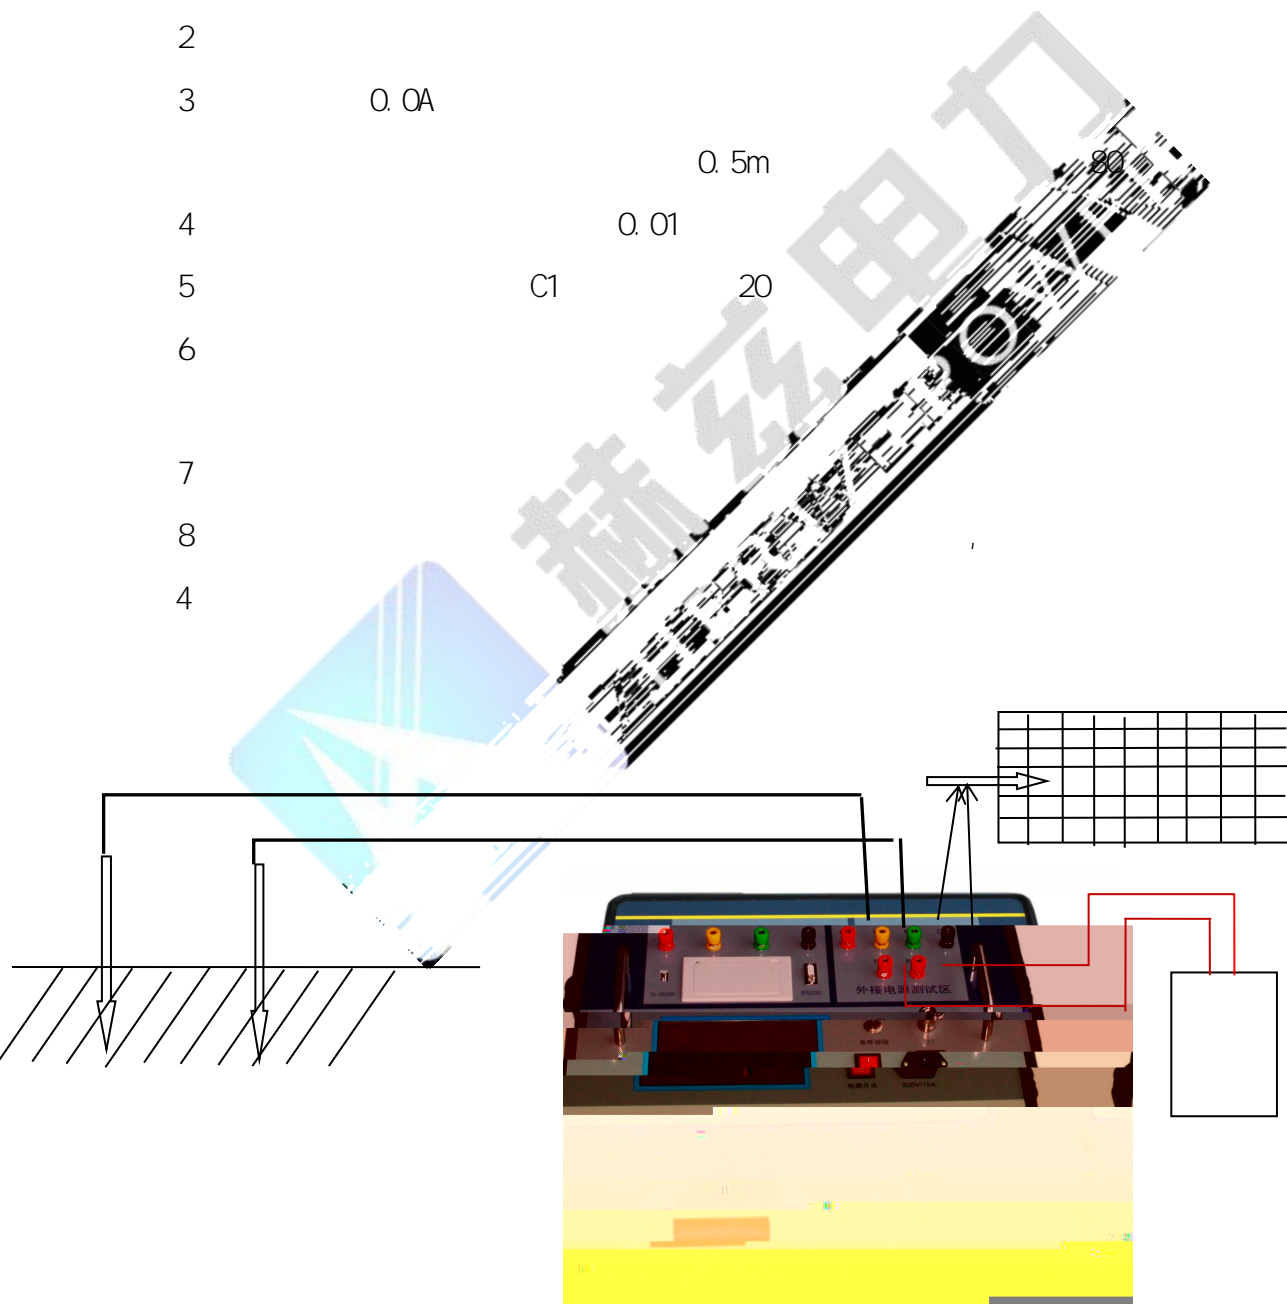


- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.


C1/P1

C2/P2

- 1
- 2
- 3
- 4

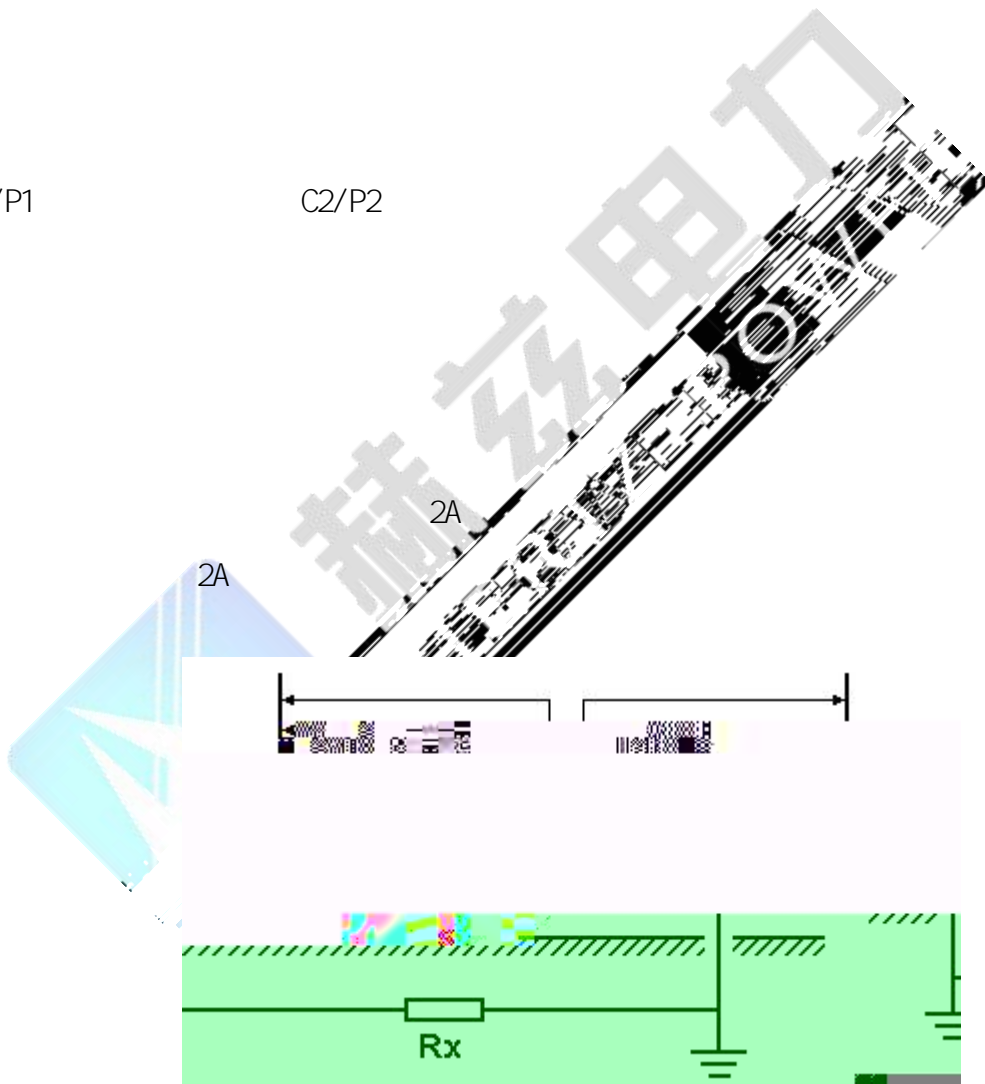

12

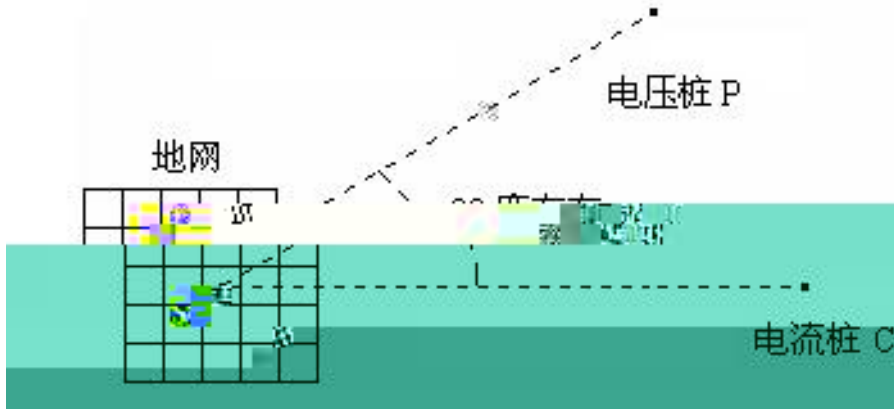

3			
4			
5			
6			
7	R3	R4	70
8	*E3	E4	70
9	*	+	
:			
;			
32			
33			


7 输电线路杆塔接地装置的接地阻抗测试

输电线路杆塔接地装置




7.2.1 测试方法

三极法测试输电线路杆塔

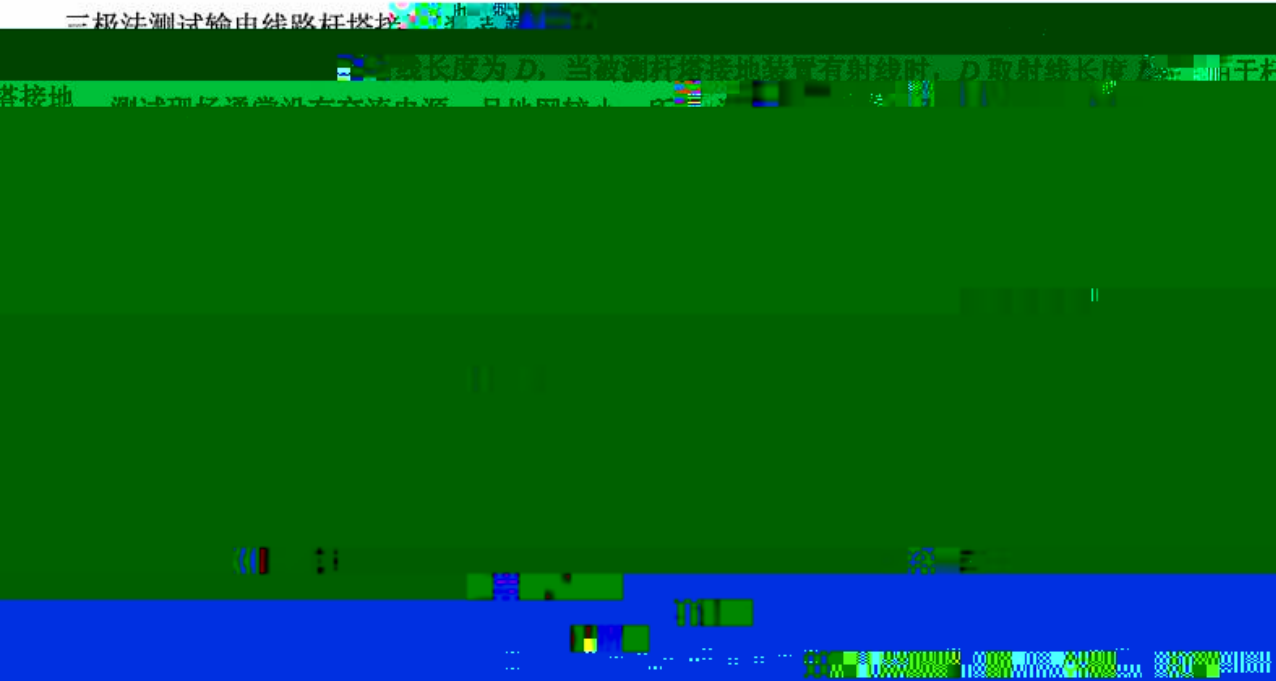

测试杆塔的接地电阻时，应拆除被测杆塔所有接地引下线，即把杆塔塔身与接地装置的电气连接

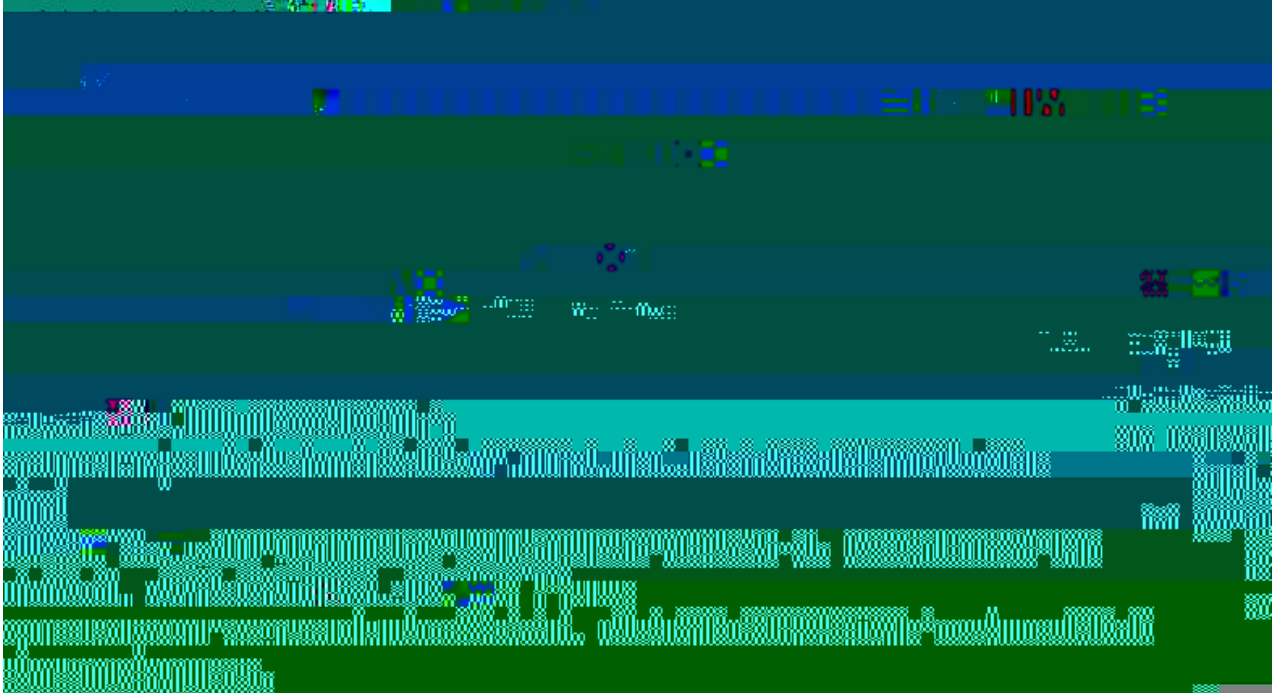

7.3 回路阻抗法

7.3.1 适用条件

回路阻抗法适用于下列条件：

- a) 杆塔塔身与其接地装置电气连接良好。

在由被测杆塔塔身、接地装置、避雷线、远方多级杆塔及其接地装置的回路中接入测试仪器，见图8。避雷线、远方多级杆塔接地装置的接地阻抗的并联效应， $Z_{总}$ 大于且远大于被测杆塔接地装置的接地阻抗。在杆塔接地阻抗测试中是可以接受的。

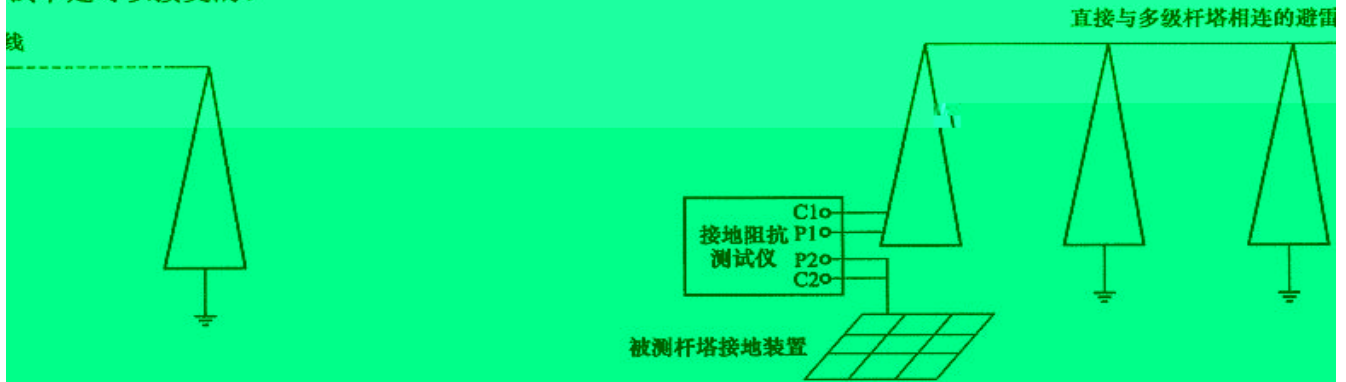


图8 回路阻抗法测试杆塔接地阻抗示意图

了头测值过大或过小（如小于 50Ω 或小于 2Ω ），或者超过经验值，应用三极法验证。

1

2

1.

2

1

2

3

2

24

027-83267669

24

48

4

225

027-83267669